


FDM 40
AL / S / GG

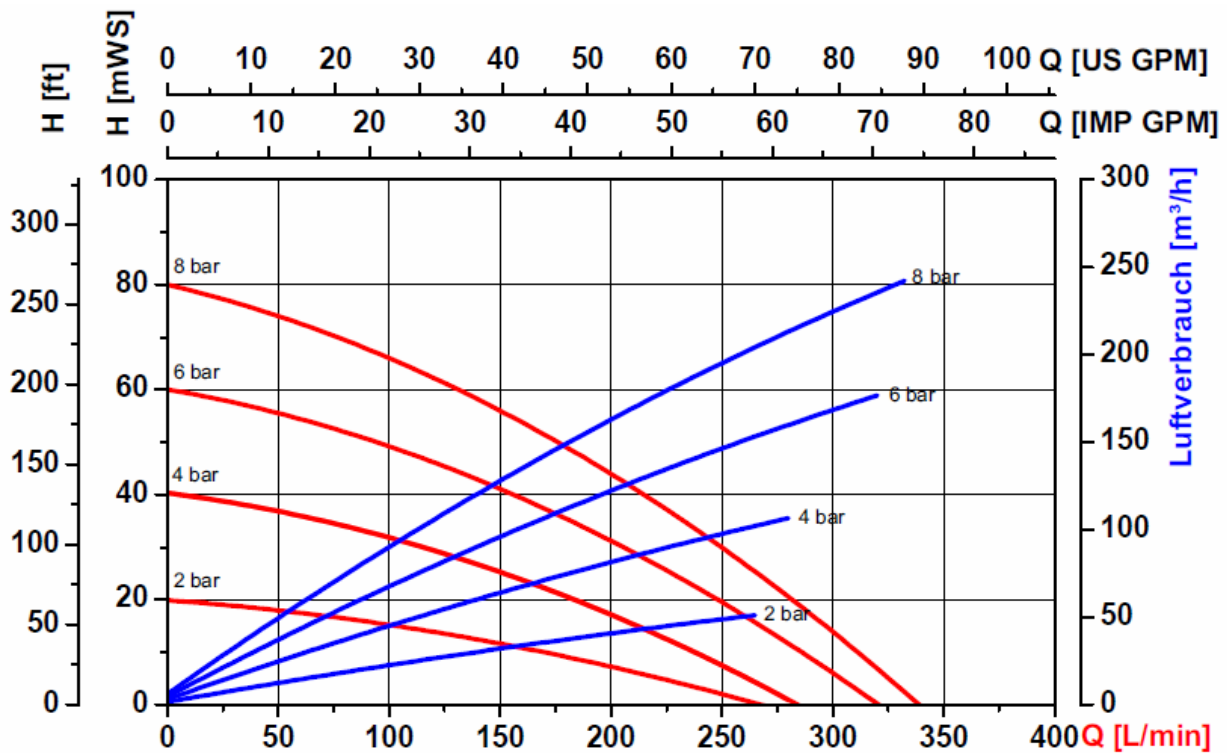

Typ / Type

FDM 40

Messwerte / Values / Valeurs ± 10 %
 gemessen mit Wasser bei 20°C am Druckstutzen der Pumpe
 obtained with water at 20°C at the outlet nozzle of the pump
 mesurées avec de l'eau à 20°C au refoulement de la pompe

M40 88 001